



STANDORTANALYSE


für die Feuerwehr der Stadt Brühl

Ergebnisvorstellung, 22. Mai 2023

Dr.-Ing. Frederik Schütte

antwortING
BERATENDE INGENIEURE

Simulationsparameter

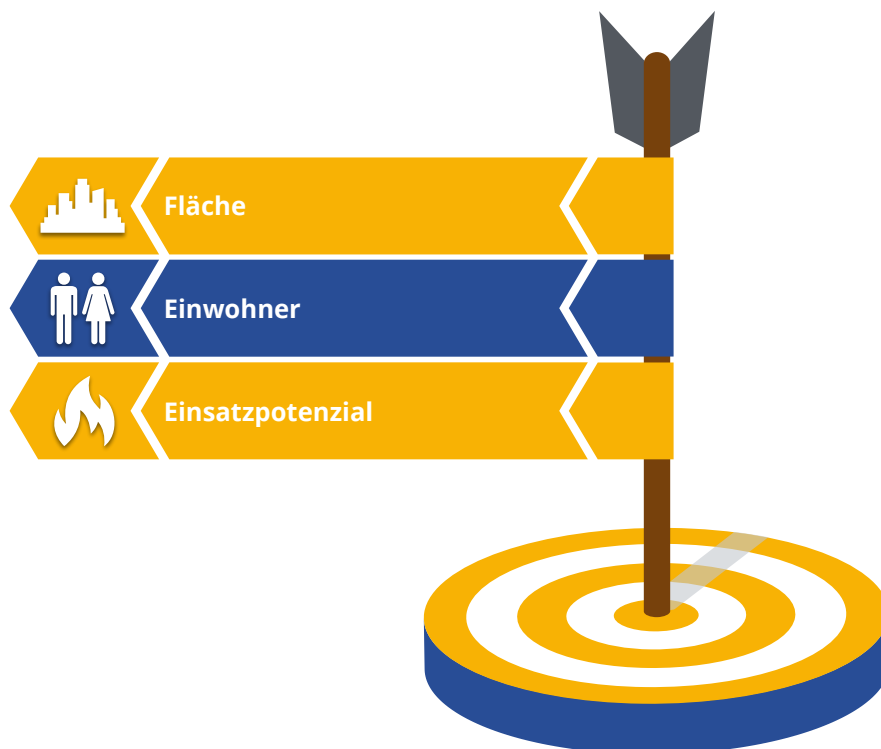

antwortING
BERATENDE INGENIEURE

Schutzziel für Beurteilungsklasse Brand 3



9 Einsatzkräfte

16 Einsatzkräfte



in 8 Minuten Eintreffzeit

in 13 Minuten Eintreffzeit



in 80 % der Fälle

in 80 % der Fälle



Meldefrist



Gesprächs- und
Dispositionszeit



Ausrückzeit




Anfahrtszeit



antwortING
BERATENDE INGENIEURE

Erreichbarkeit des Stadtgebietes

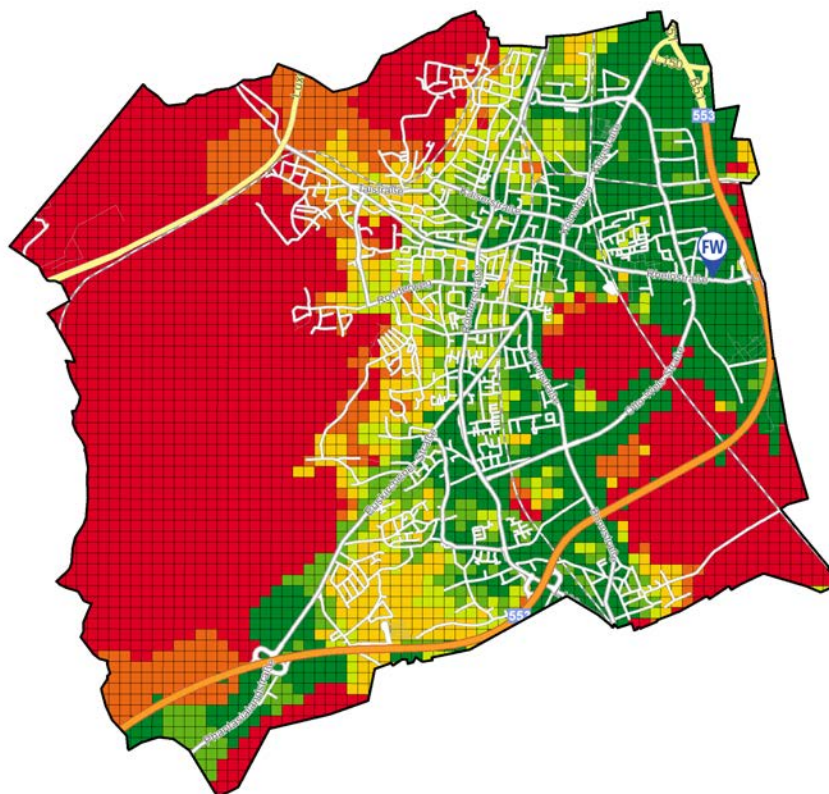

Standorte der Feuerwehr



Feuerwehr Brühl

Fahrzeitraster der Stadt
Brühl (in Minuten)




Defizite westlich der
Römerstraße

erstellt durch: antwortING Beratende Ingenieure PartGmbH & KG

antwortING
BERATENDE INGENIEURE

Auswertung der Simulationsparameter

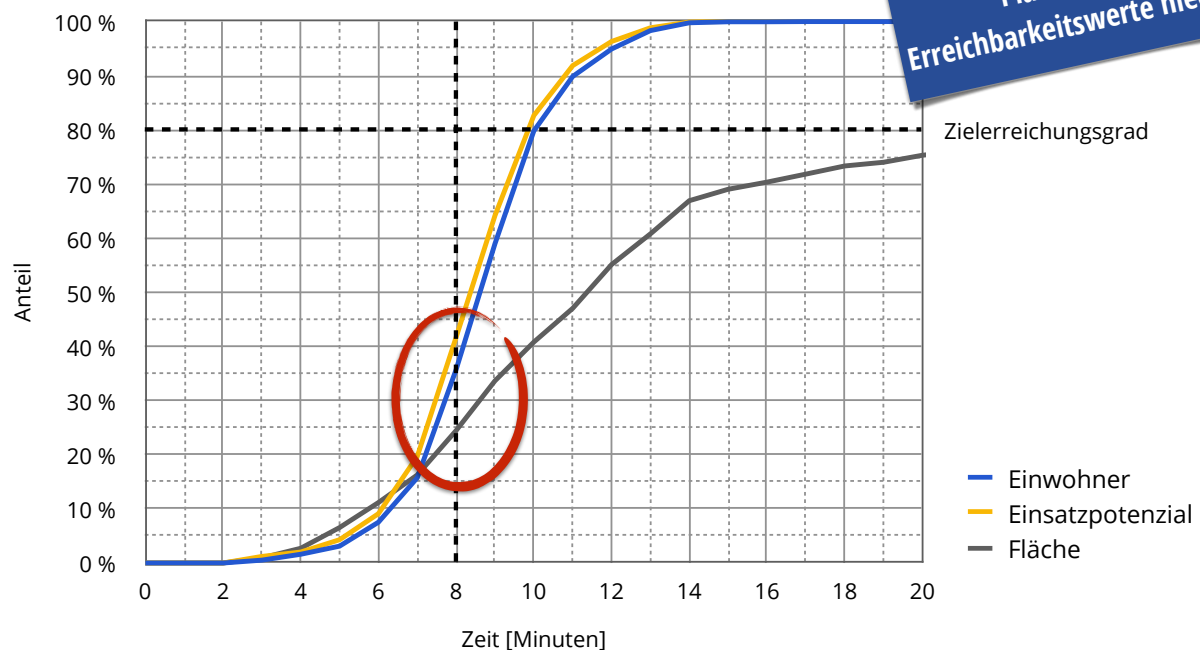

antwortING
BERATENDE INGENIEURE

Zusammenfassung der Ergebnisse

Standort Rheinstraße

- Zügige Erreichbarkeit des Gewerbegebietes, der A553 und des östlichen Stadtgebietes
- Zu weit im Osten des Stadtgebietes
- Defizite bei Erreichbarkeit des westlichen und südlichen Stadtgebietes
- Phantasialand planerisch nicht innerhalb des Schutzziels erreichbar

Anpassung des Standortes der hauptamtlichen Wache erforderlich!

antwortING
BERATENDE INGENIEURE



IHRE FRAGEN

antwortING
BERATENDE INGENIEURE



VIELEN DANK

